


# 音声明瞭度 (STI-PA) の測定結果

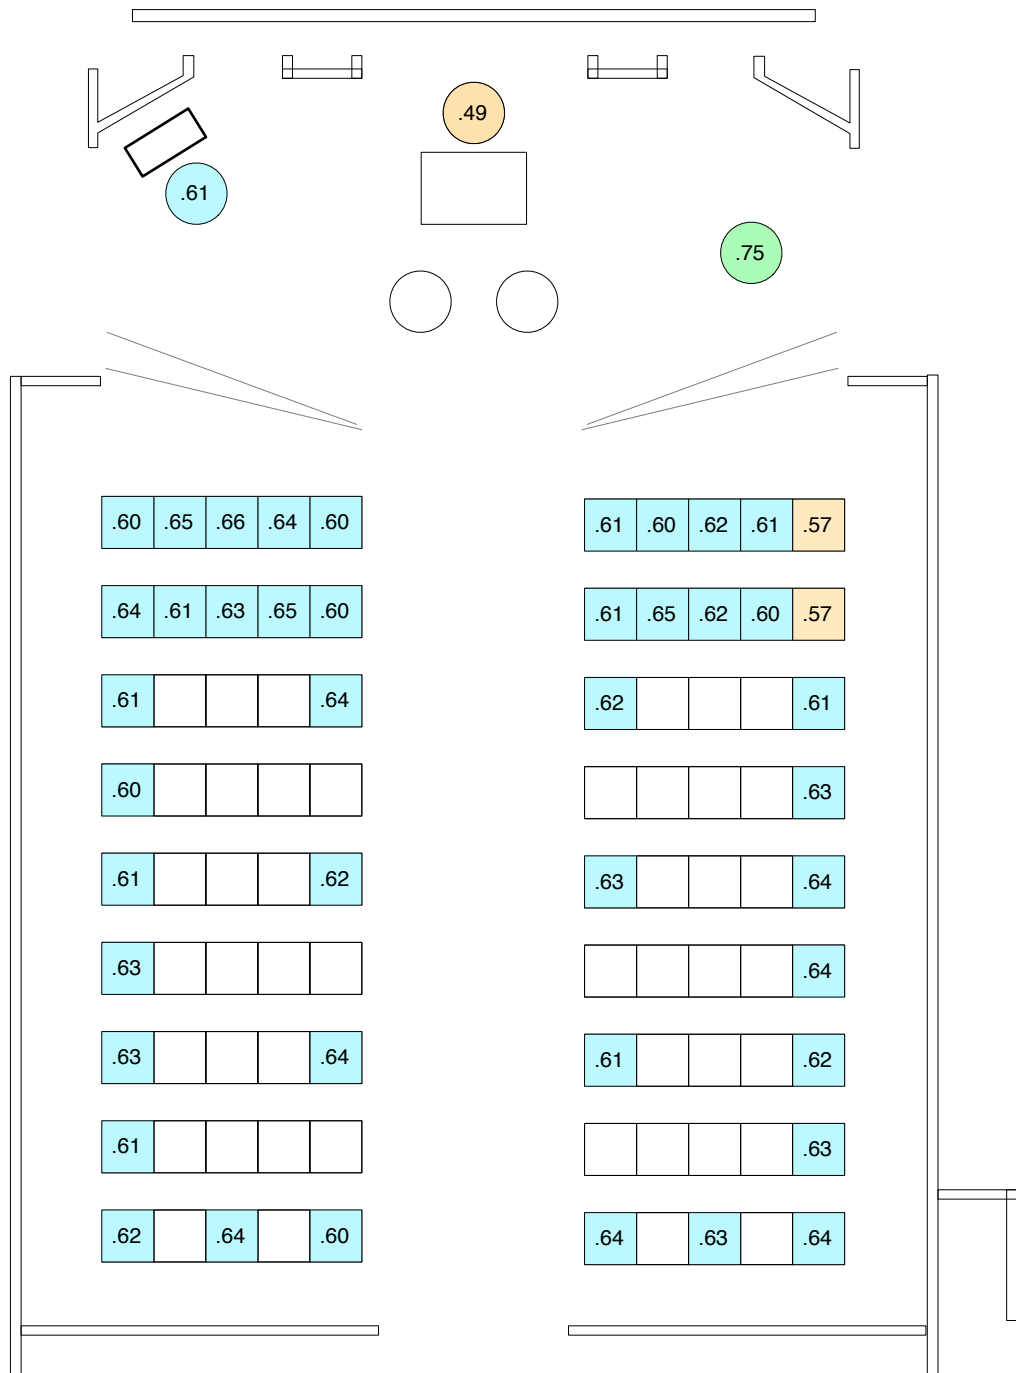

- BAD 0.00 - 0.30 STI
- PR(poor) 0.30 - 0.45 STI
- FR(fair) 0.45 - 0.60 STI
- GD(good) 0.60 - 0.75 STI
- EXLT(excellent) 0.75 - 1.00 STI

音声明瞭度 (STI-PA) の測定

測定器： AL-1 / NTI

測定日時： 2009.1.31 21:30

測定者： M.Yamato / Right-EAR

状況： 内装工事完了、椅子設置、無人

